




# 電 気 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年 度	令和8年度		工 事 概 要	屋 内 工 事	防犯・入退室管理設備	入退室管理	○
工 事 名	浜松医科大学体育館改修電気設備工事				防犯	・	
工 事 場 所	静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）				火災報知設備	自動火災報知	○
完 成 期 限	令和9年 3月26日（金曜日）					自動閉鎖	・
工 事 範 囲 表	棟 名 称	体育館				非常警報	・
	工 事 種 別	改修	ガス漏れ火災警報	・			
	構 造 ・ 階 数	RC造 地上2階・S造 地上1階	中央監視制御設備	・			
	建 築 面 積	1,118 m <sup>2</sup>	屋外工事	構内配電線路	・		
	延 べ 面 積	1,371 m <sup>2</sup>		構内通信線路	・		
	改 修 延 べ 面 積	1,209 m <sup>2</sup>		テレビ電波障害防除	・		
	工 事 概 要	電灯設備	電灯幹線	案内図・配置図等	別図1～2による		
電灯分岐			そ の 他	<p>○工事概要</p> <p>本事業は、建設後50年(1976年)経過した体育館を長寿命化する大規模改修に合わせて災害時帰宅困難者の避難施設として整備する、延べ面積1,371m<sup>2</sup>、建築面積1,118m<sup>2</sup>(内装改修対象外：162m<sup>2</sup>)の鉄筋コンクリート造2階/鉄骨造1階の改修に伴う電気設備工事である。</p> <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・騒音・振動・粉塵・臭気等に配慮すること。</li> <li>・工事エリアは常時使用しているため、安全に配慮し実施すること。</li> <li>・工事動線は利用者導線と明確に分けること。</li> <li>・工事中もグラウンド・器具庫への動線を確保すること。</li> <li>・病院行事や大学行事のスケジュールを加味して工事計画を立てること。</li> </ul> <p>(参考) 試験日：令和9年1月16日（土）～17日（日）                      令和9年1月30日（土）～1月31日（日）                      令和9年2月 6日（土）                      令和9年2月25日（木）～2月26日（金）                      令和9年3月12日（金）</p>			
コンセント分岐			○				
動力設備		動力幹線	○				
		動力分岐	・				
雷保護設備		・					
受変電設備		○					
電力貯蔵設備		直流電源	・				
		交流無停電電源	・				
構内情報通信網設備		・					
構内交換設備		○					
拡声設備		○					
誘導支援設備		音声誘導	・				
		インターホン	・				
		トイレ等呼出	○				
テレビ共同受信設備	・						
監視カメラ設備	○						

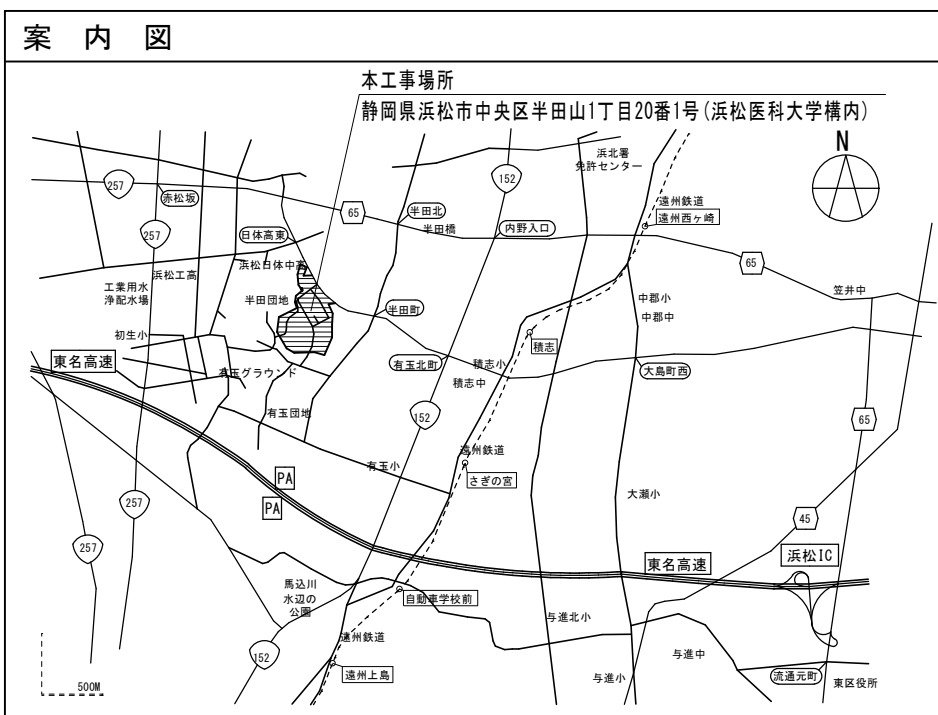


記号	名称
	本工事建物
	既設建物

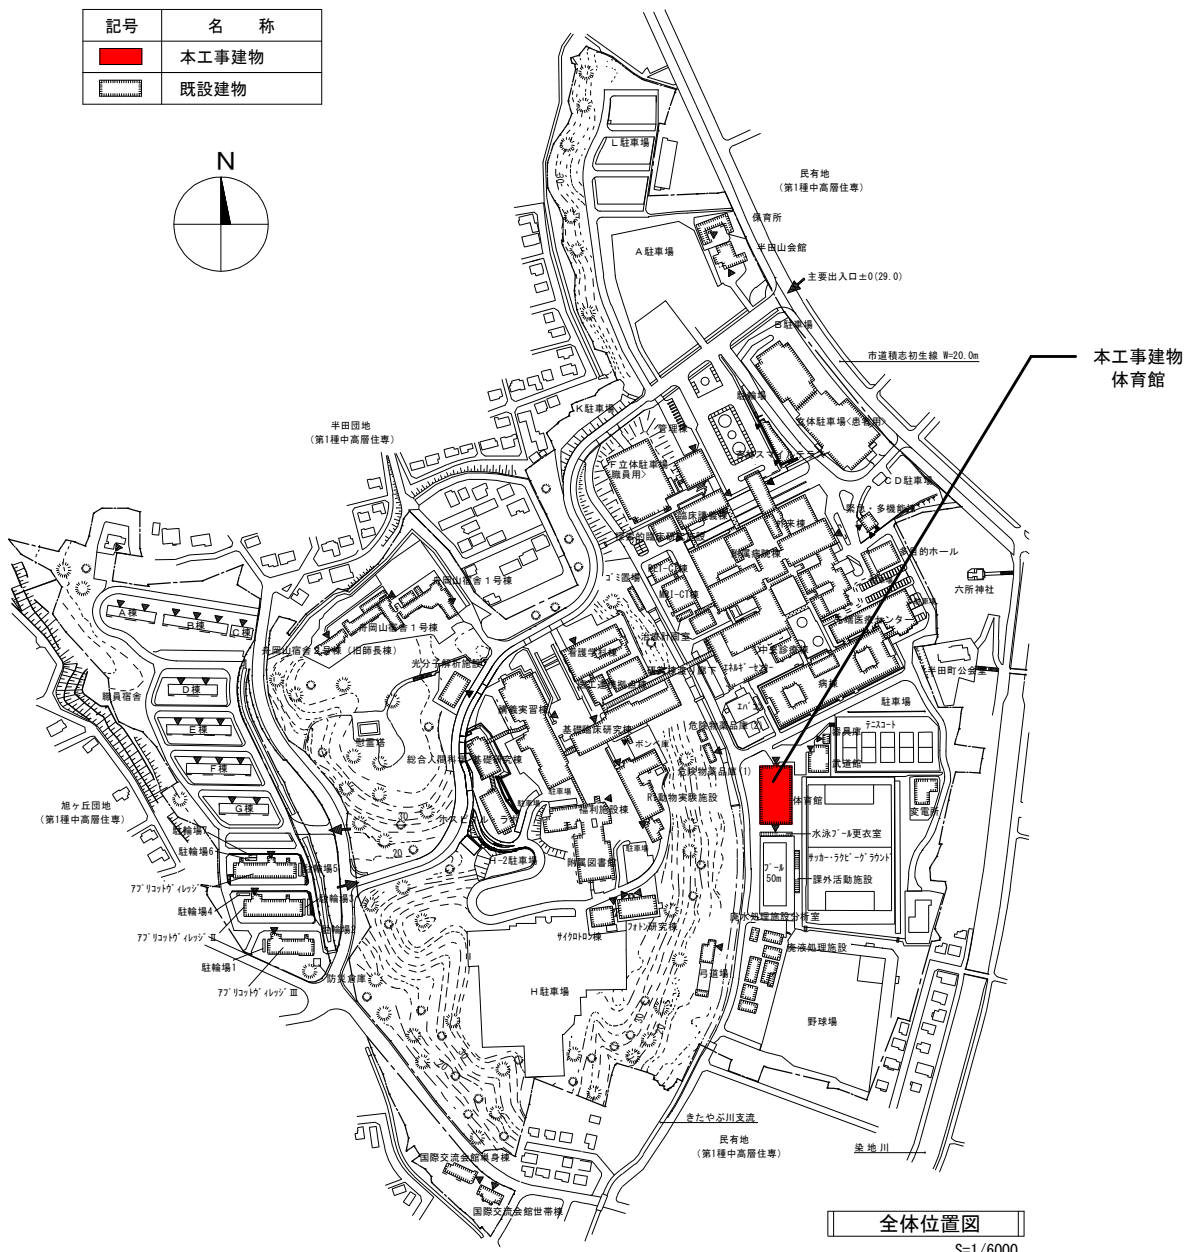

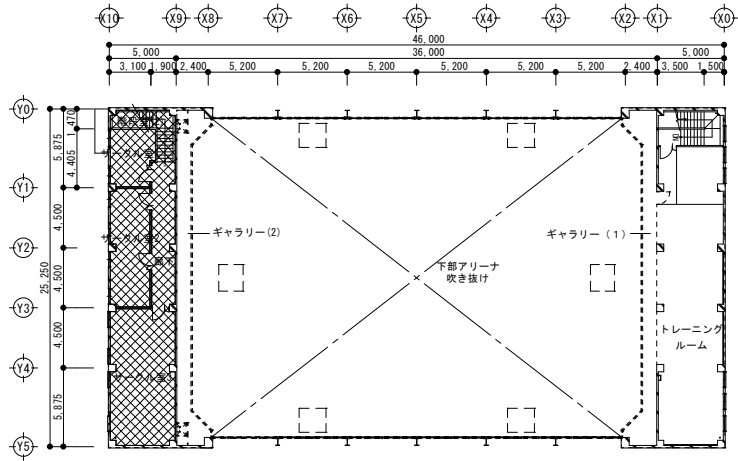


体育館2階平面図 改修前

: 本工程対象外  
 : 上部バスケットゴール

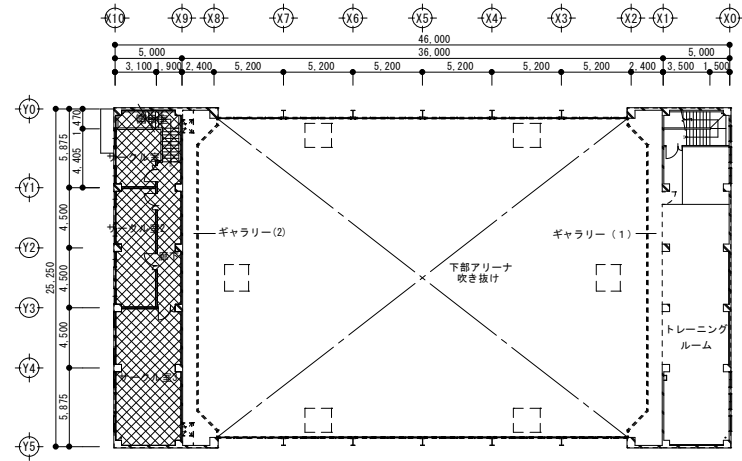


体育館2階平面図 改修後

: 本工程対象外  
 : 上部バスケットゴール

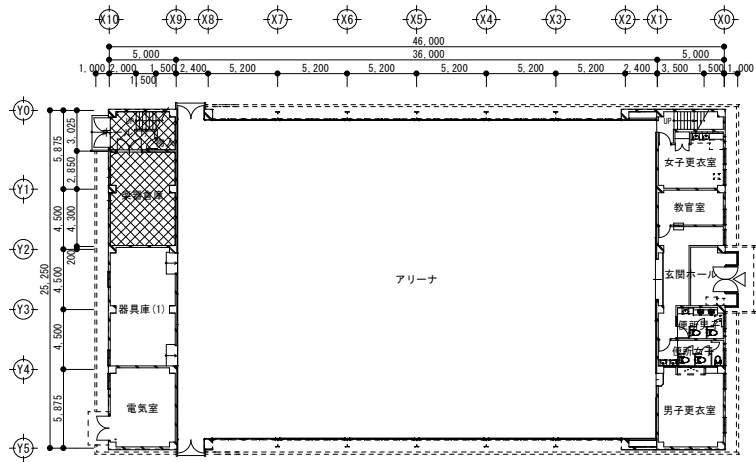

体育館1階平面図 改修前

: 本工程対象外

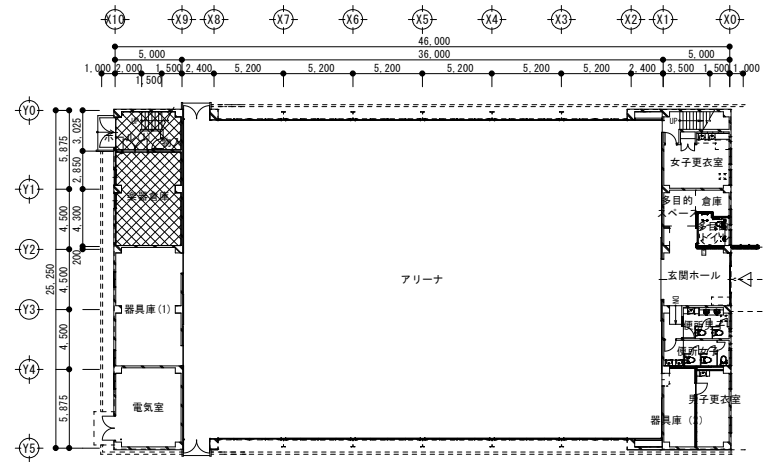

体育館1階平面図 改修後

: 本工程対象外