





浜松医科大学医学部附属病院
先端医療センター4階GCU等空調機フィルター交換業務

仕 様 書

令和8年4月

課 長	課長補佐	保全係長	担 当
			

I. 業務概要

1. 業務名 浜松医科大学医学部附属病院先端医療センター4階GCU等空調機フィルター交換業務
2. 業務場所 浜松市中央区半田山一丁目20番1号 浜松医科大学構内
3. 業務期限 令和9年3月26日(金)

4. 業務仕様

- (1) 本仕様書に記載されていない事項は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則、文教施設保全業務標準仕様書(令和5年版)(以下「標準仕様書」という。)に基づき、業務を履行する。
- (2) 本仕様書、標準仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。

5. 実施業務

業務場所	用途区分	対象設備	実施業務
外来棟	附属病院	クリーンルーム対応ビル用マルチエアコン	フィルター交換 対象機器は別図1・2・3による
先端医療センター	附属病院		

※作業は本学の運営に支障がないよう十分協議のうえ実施すること

II. 一般共通事項

1. 請負代金の支払い

この業務の受注者は、発注者の指定した者が業務報告書等により業務の履行を確認したときは、請負代金の支払いを請求できる。

請負代金の支払いは、業務完了後、浜松医科大学会計課から1回に支払う。

2. 業務現場管理

(1) 業務条件

- ①作業日は、病院の運営に支障がないよう施設管理担当者と十分協議するものとする。
なお、施設管理担当者は保全係長とする。
- ②作業関係車両の敷地内入場・駐車許可及び作業時に必要な照明・水道・電源・は無償とする。

3. 施設管理担当者の立会い

次の場合は、施設管理担当者の立会いを受ける。

- 1) 施設管理担当者が特に指示した場合
- 2) 受注者の申し出により、施設管理担当者が必要と認めた場合

4. 業務の報告

1) 業務完了後に以下の書類を1部提出する。



- ①試験結果報告書
- ②業務写真

5. その他

(1) 契約図書及び関係図書を、業務の履行のために使用する以外の目的で第三者に使用させてはならない。また、その内容を漏洩しない。ただし、施設管理担当者の承諾を受けた場合はこの限りでない。

(2) 受注者は、設備の専門知識を有する者を業務責任者として配置する。

(3) 本業務仕様書に定めのない事項については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条の基本方針(20-6庁舎管理等)に定める【判断基準】及び【配慮事項】を適用する。

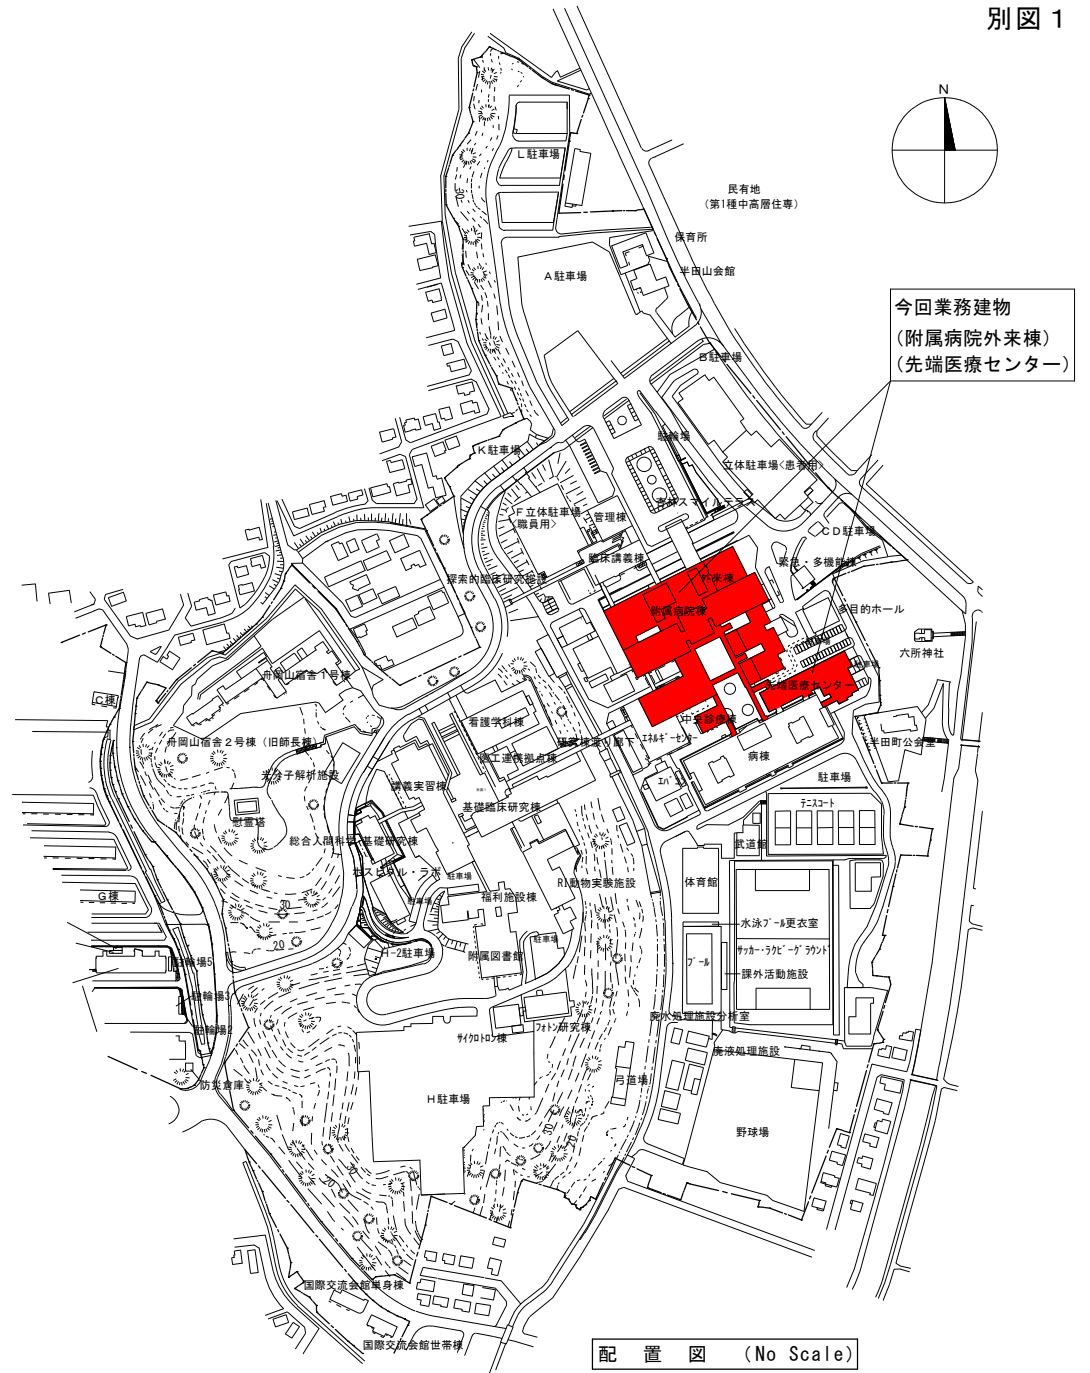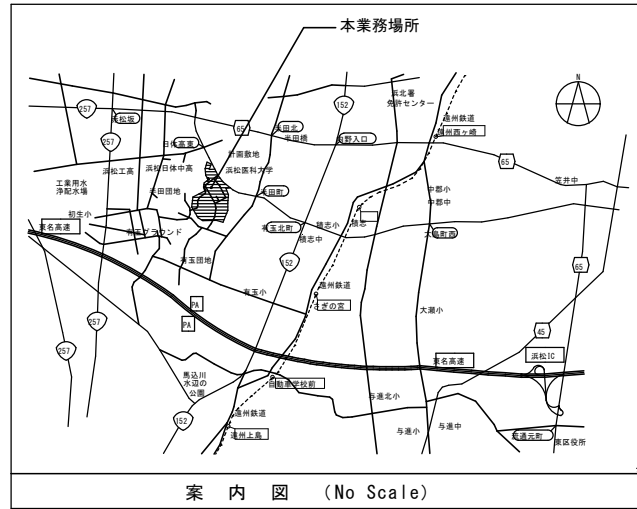


【業務内容】


クリーンルーム対応ビル用マルチエアコンのHEPAフィルターを交換する。
業務により発生した撤去品は請負者の責任の下に構外搬出処分する。

【交換部品】

- ・HEPAフィルター 材料品番： PAC-KC71CCL 12箇所
- 材料品番： PAC-KC70CCL 1箇所

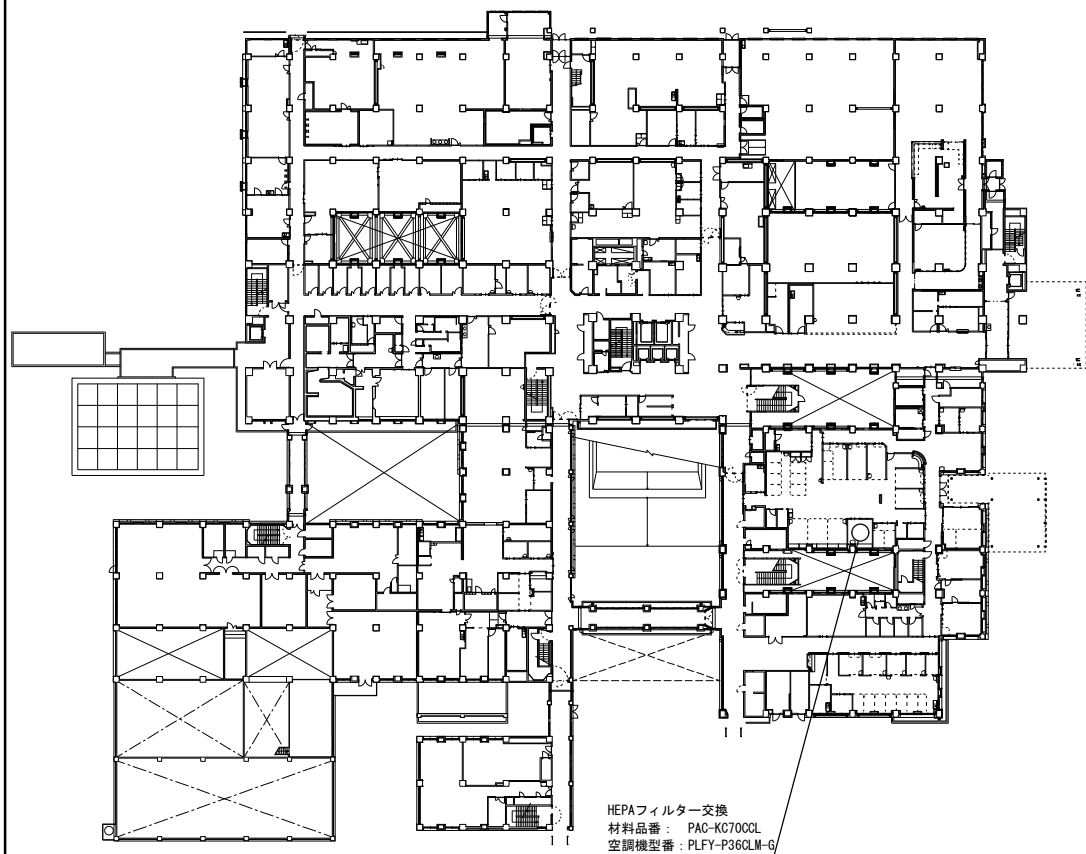


外来棟 1階 配置図 NO-SCALE

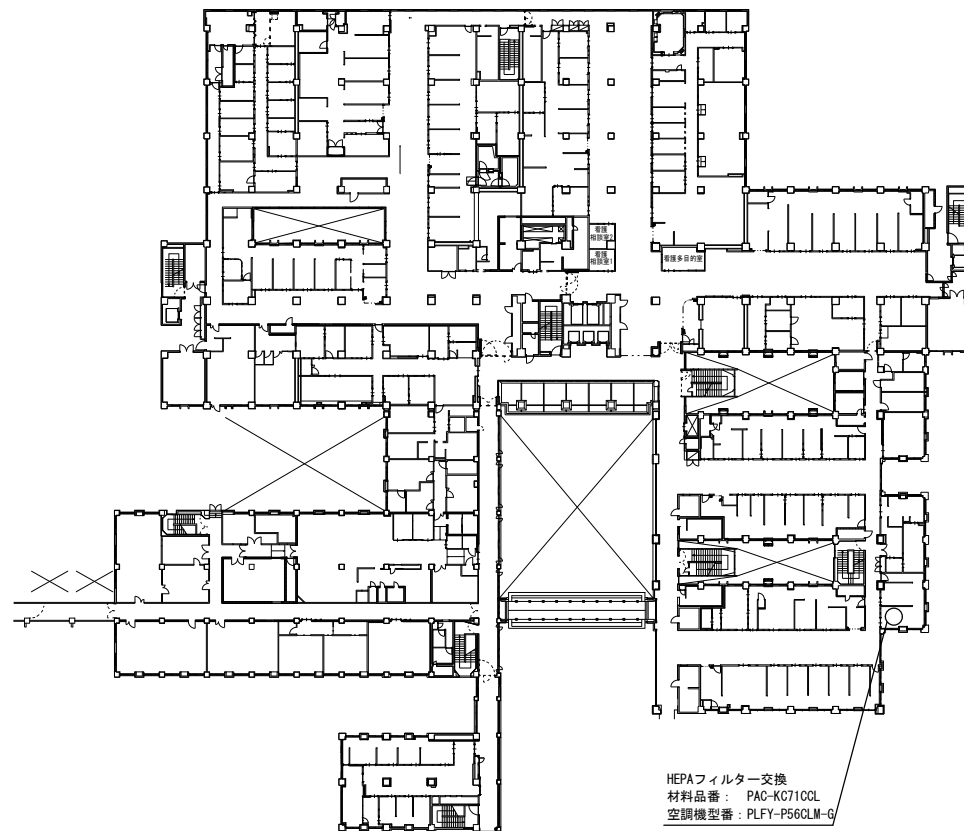

外来棟 3階 配置図 NO-SCALE

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

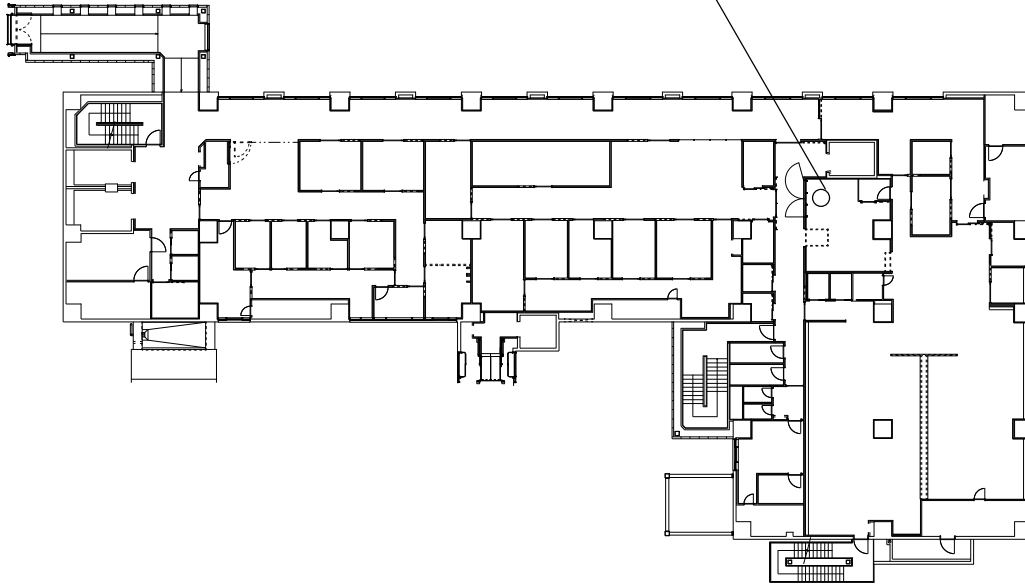


先端医療センター 2階 配置図 NO-SCALE

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

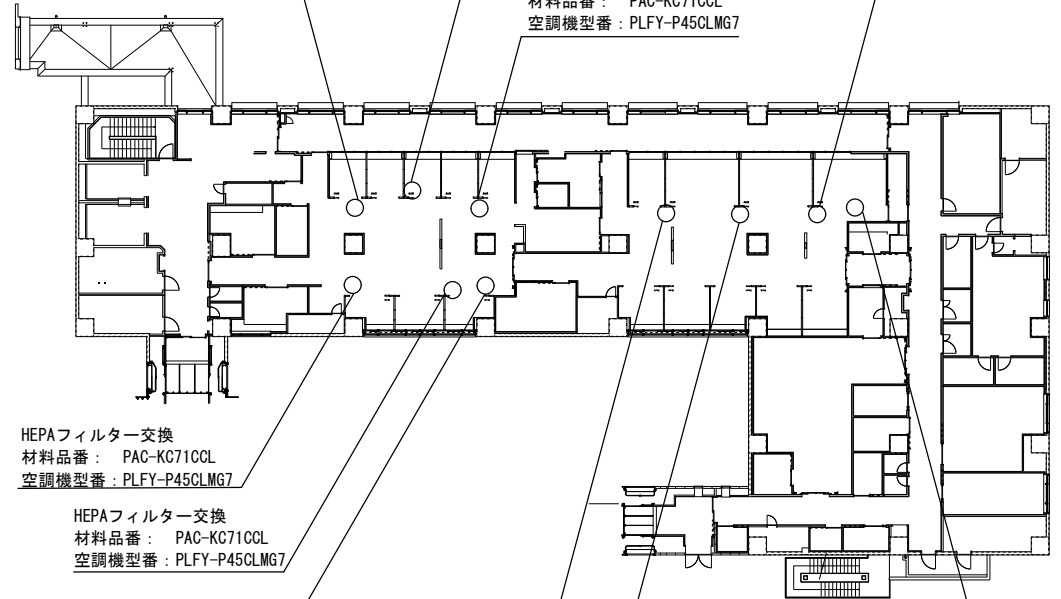

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

HEPAフィルター交換
材料品番 : PAC-KC71CCL
空調機型番 : PLFY-P45CLMG7

先端医療センター 4階 配置図 NO-SCALE