


令和3年度エネルギー使用実績（4～10月）

※半田山会館、保育所、三ヶ日艇庫(18kL程度)を除く

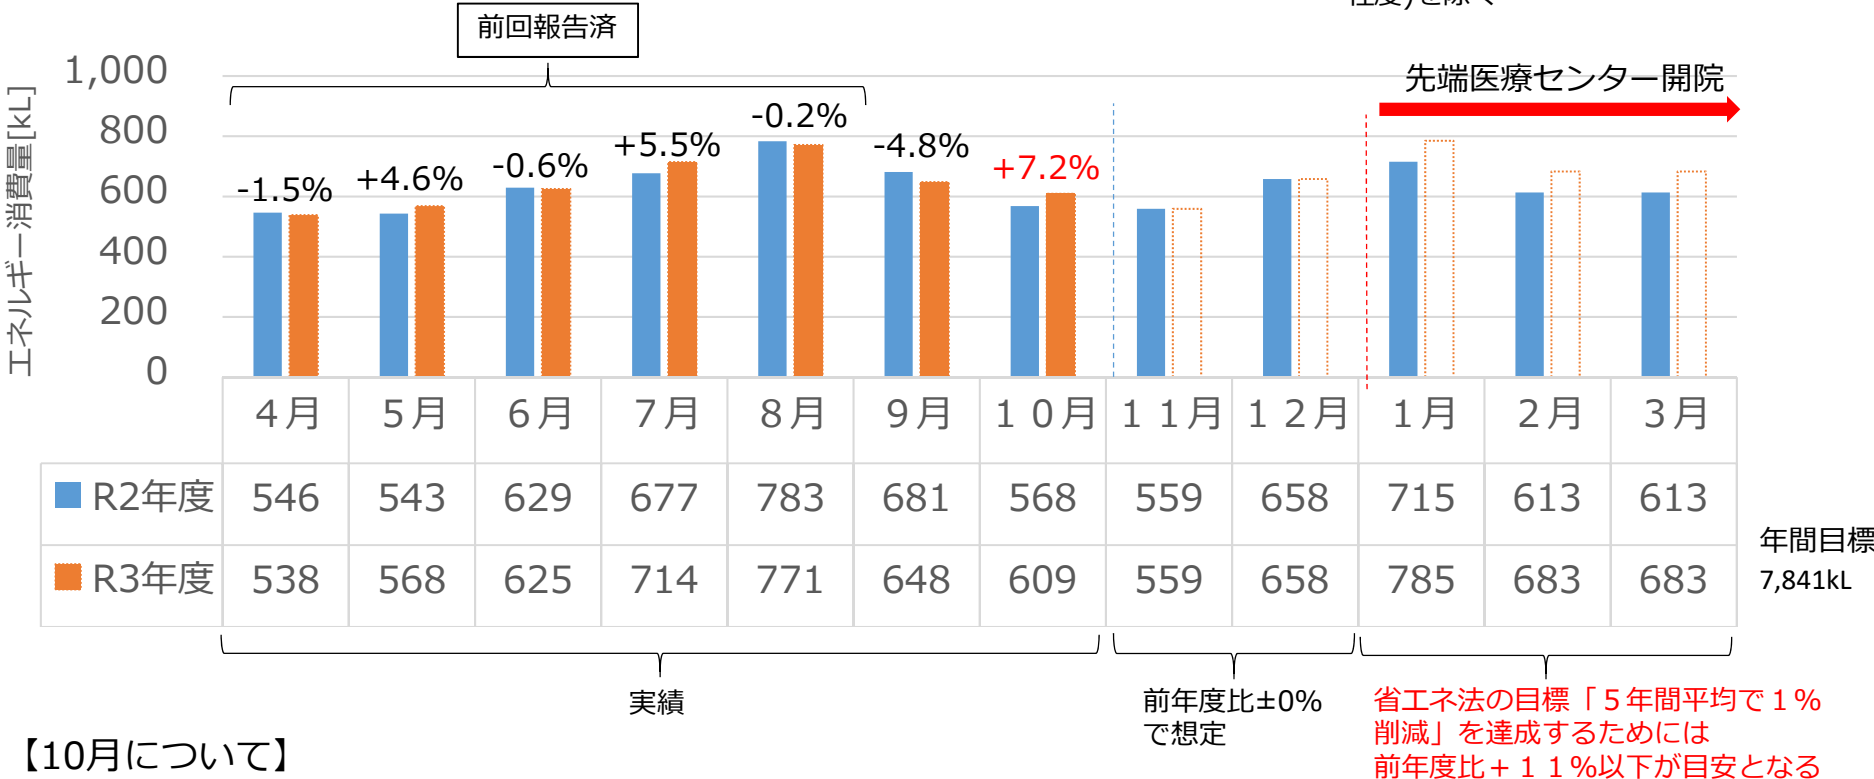

【10月について】

エネルギー分類	R2年度10月	R3年度10月	増減	全体割合[%]	要因
電気 (原油換算kl)	492	523	+31	+5.4	電力量にして前年度10月から125,951kWh増加 ・外気温度の上昇による空調電気使用量の増加 ・前年度改修中により電気使用量が少なかった建物 基礎臨床研究棟、RI動物実験施設 ・杏林堂の供用開始 ・先端医療センターへの電力供給開始 ・講義実習棟解剖実習室の使用率の増加（CST）
ガス (原油換算kl)	76	76	0	0	なし
A重油 (原油換算kl)	0	10	+10	+1.8	常用兼非常用発電機の運転時間増による
計	568	609	+41	+7.2	

【10月気象】

気象	10月比較	
	R2年度	R3年度
平均温度 [℃]	18.9	20.3
日最高気温平均 [℃]	23.0	24.9
日最低気温平均 [℃]	15.5	16.7
平均湿度 [%]	71.3	71.6
日照時間 [h]	172.1	198.1